


F1,2	Дифманометр
B1	Датчик температуры наружного воздуха
B2	Канальный датчик температуры
CU	Контроллер температуры (щит автоматики)

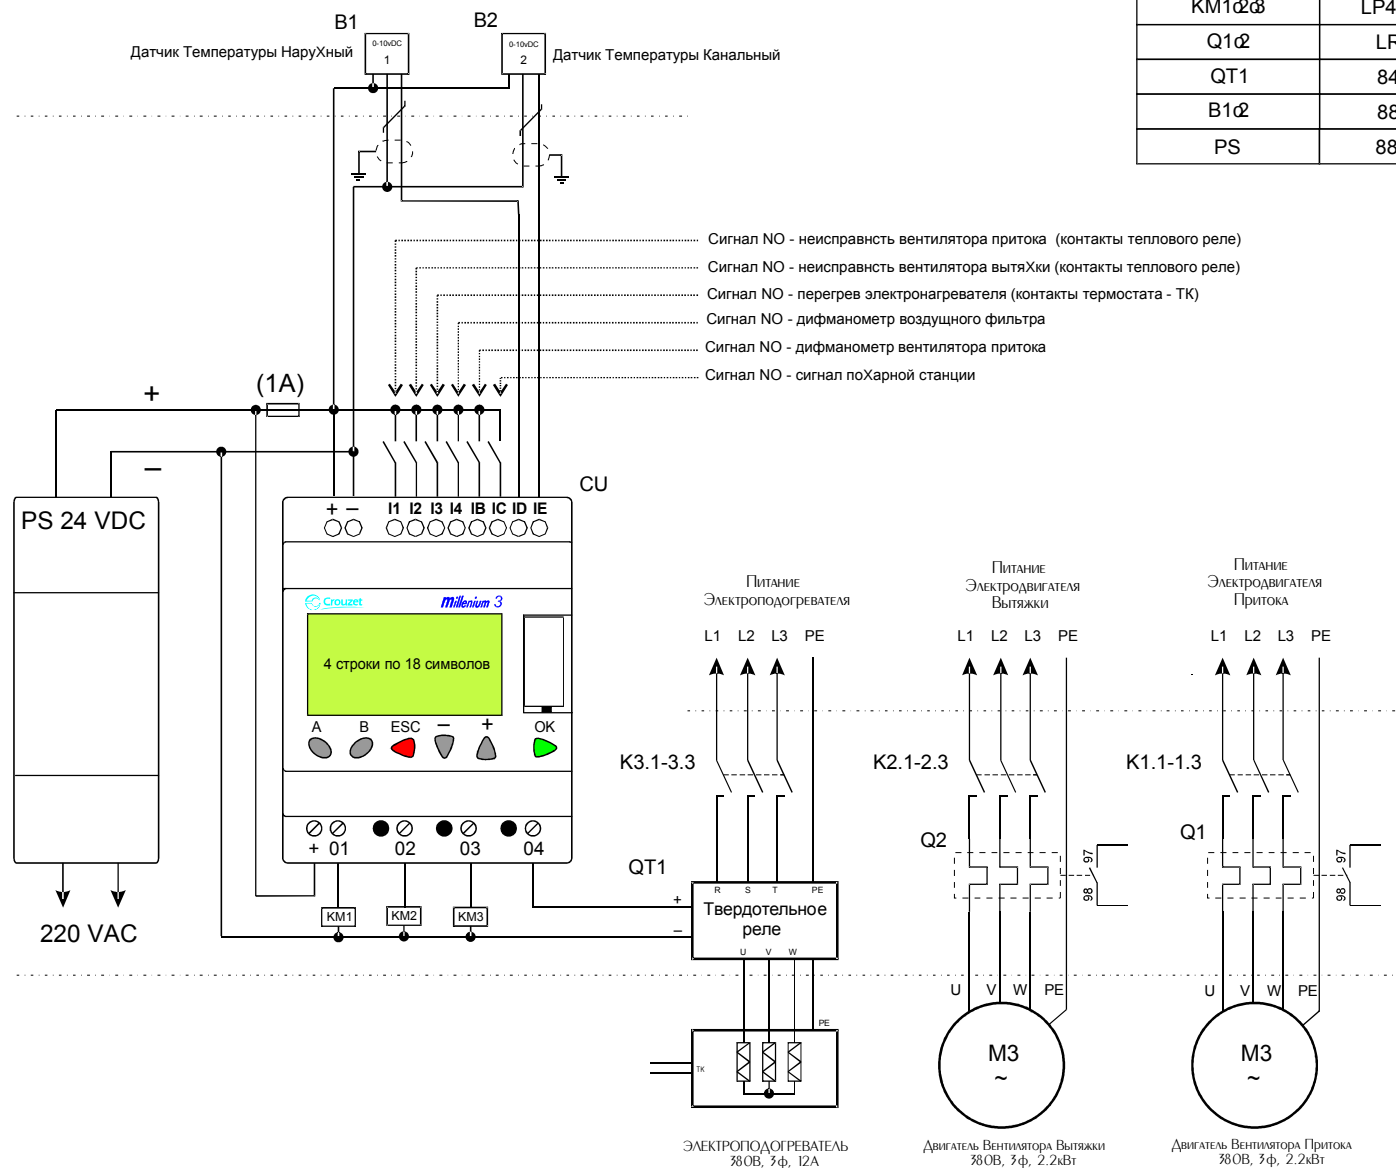

Обозначение	Код заказа	Примечание
CU	88 970 042	Контроллер
KM1Q8	LP4 K1210BW3	Контактор
Q1Q	LR2 K0312	Тепловое реле
QT1	84 068 451	Твердотельное реле
B1Q	88 975 151	Датчик температуры
PS	88 950 301	Источник питания

ЧЕРТИЛ	СХЕМА АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ С ЭЛЕКТРОДОГРЕВОМ	
ДАТА		
ПРОВЕРИЛ		
ДАТА		
УТВЕРД		
ДАТА		
		Лист
		Листов